

CONVENÇÕES

- Caixa de inspeção com Tampa removível
- Caixa de areia com Tampa removível
- Caixa de areia com Grelha
- Caixa de gordura
- Tubulação de AF (Água Fria)
- Tubulação de AF embutida no piso
- Tubulação de AF sobre o forro e aparente
- Tubulação de ESGOTO embutido no piso
- Tubulação de ESGOTO sobre o forro e aparente
- Tubulação de drenagem do ar condicionado
- Tubulação de incêndio embutida no piso
- Tubulação de incêndio sobre o forro e aparente

CONVENÇÕES

- Tubulação que sobe
- Tubulação que desce
- Corpo Caixa Sifonada Giratória
- Ralo Seco

NOMENCLATURAS:

AF	- COLUNA DE ÁGUA FRIA
RG	- REGISTRO DE CAIXA
CV	- COLUNA DE VENTILAÇÃO
AP	- ÁGUA PLUVIAL
BE	- BEBEDOURO
EA	- ENTRADA DE ÁGUA
ES	- ESGOTO
AO	- COLUNA DE ÁGUA QUENTE
TO	- TUBO DE QUEDA
UN	- LIMPESA DE ESPERA
RG	- RALO SECOS
RS	- RALO SIFONIZADA
MC	- MICROTORO DE DESCAÇA
REC	- REGULAÇÃO
RET	- RETORNO
BA	- BANHEIRA
BI	- BIDE
CU	- CHUVEIRO
LA	- LAVABO
MA	- MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
MR	- MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
TA	- TANQUE
VS	- VASO SANITÁRIO
CA	- VASO SAN. C/ACAPLADA
PA	- PIA
F	- FILTRO
DJ	- DUCHA HIGIENICA
TJ	- TORNEIRA DE JARDIM
R	- REFRIGERADOR
NRES	ÁGUA ESGOTO
WASHEL	WASHEL
BI	2,20
CU	2,10
LA	0,60
MA	0,60
MR	0,80
TA	0,80
VS	0,33
CA	0,20
PA	1,00
F	0,20
DJ	0,80
TJ	0,20
R	0,20

NOTAS

- OS CONDUTORES IMPLANTADOS DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO SER INSTALADOS COM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,25%.
- PARA REDE DE ESGOTO CLOACAL AS DECLIVIDADES MÍNIMAS SERÃO:
- PARA REDE DE TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INTERIOR A 75mm
- PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 75mm
- PARA VALVULAS DE DESCARCA TERMO AQUECIMENTO

TERRAPRIME

Rua João Gaudêncio da Oliveira, 312 - Fátimópolis - São José / SC

CNPJ: 08.959.792/0001-00 - www.terraprimesc.com.br


PROJETO HIDROSSANITARIO

Obra:	AUDITORIO - IFC - CAMPUS LUZERNA
Engenheiro:	Rua Vigário Frei João - Centro
Proprietário:	Luizerner SC
Condomínio:	IFC - Instituto Federal Catarinense
Responsável Técnico:	Planta Baixa Terreno - Esgoto
Autores do Projeto:	Danielhes

Eng. JULIO CESAR DA SILVA

LABORATORIO TERRA

Desenho:	Fátima Sousa	Data:	Outubro/2013	Estado:	Indicada	Revista:	05
Arquivo:	HIDROS2013-R00						00


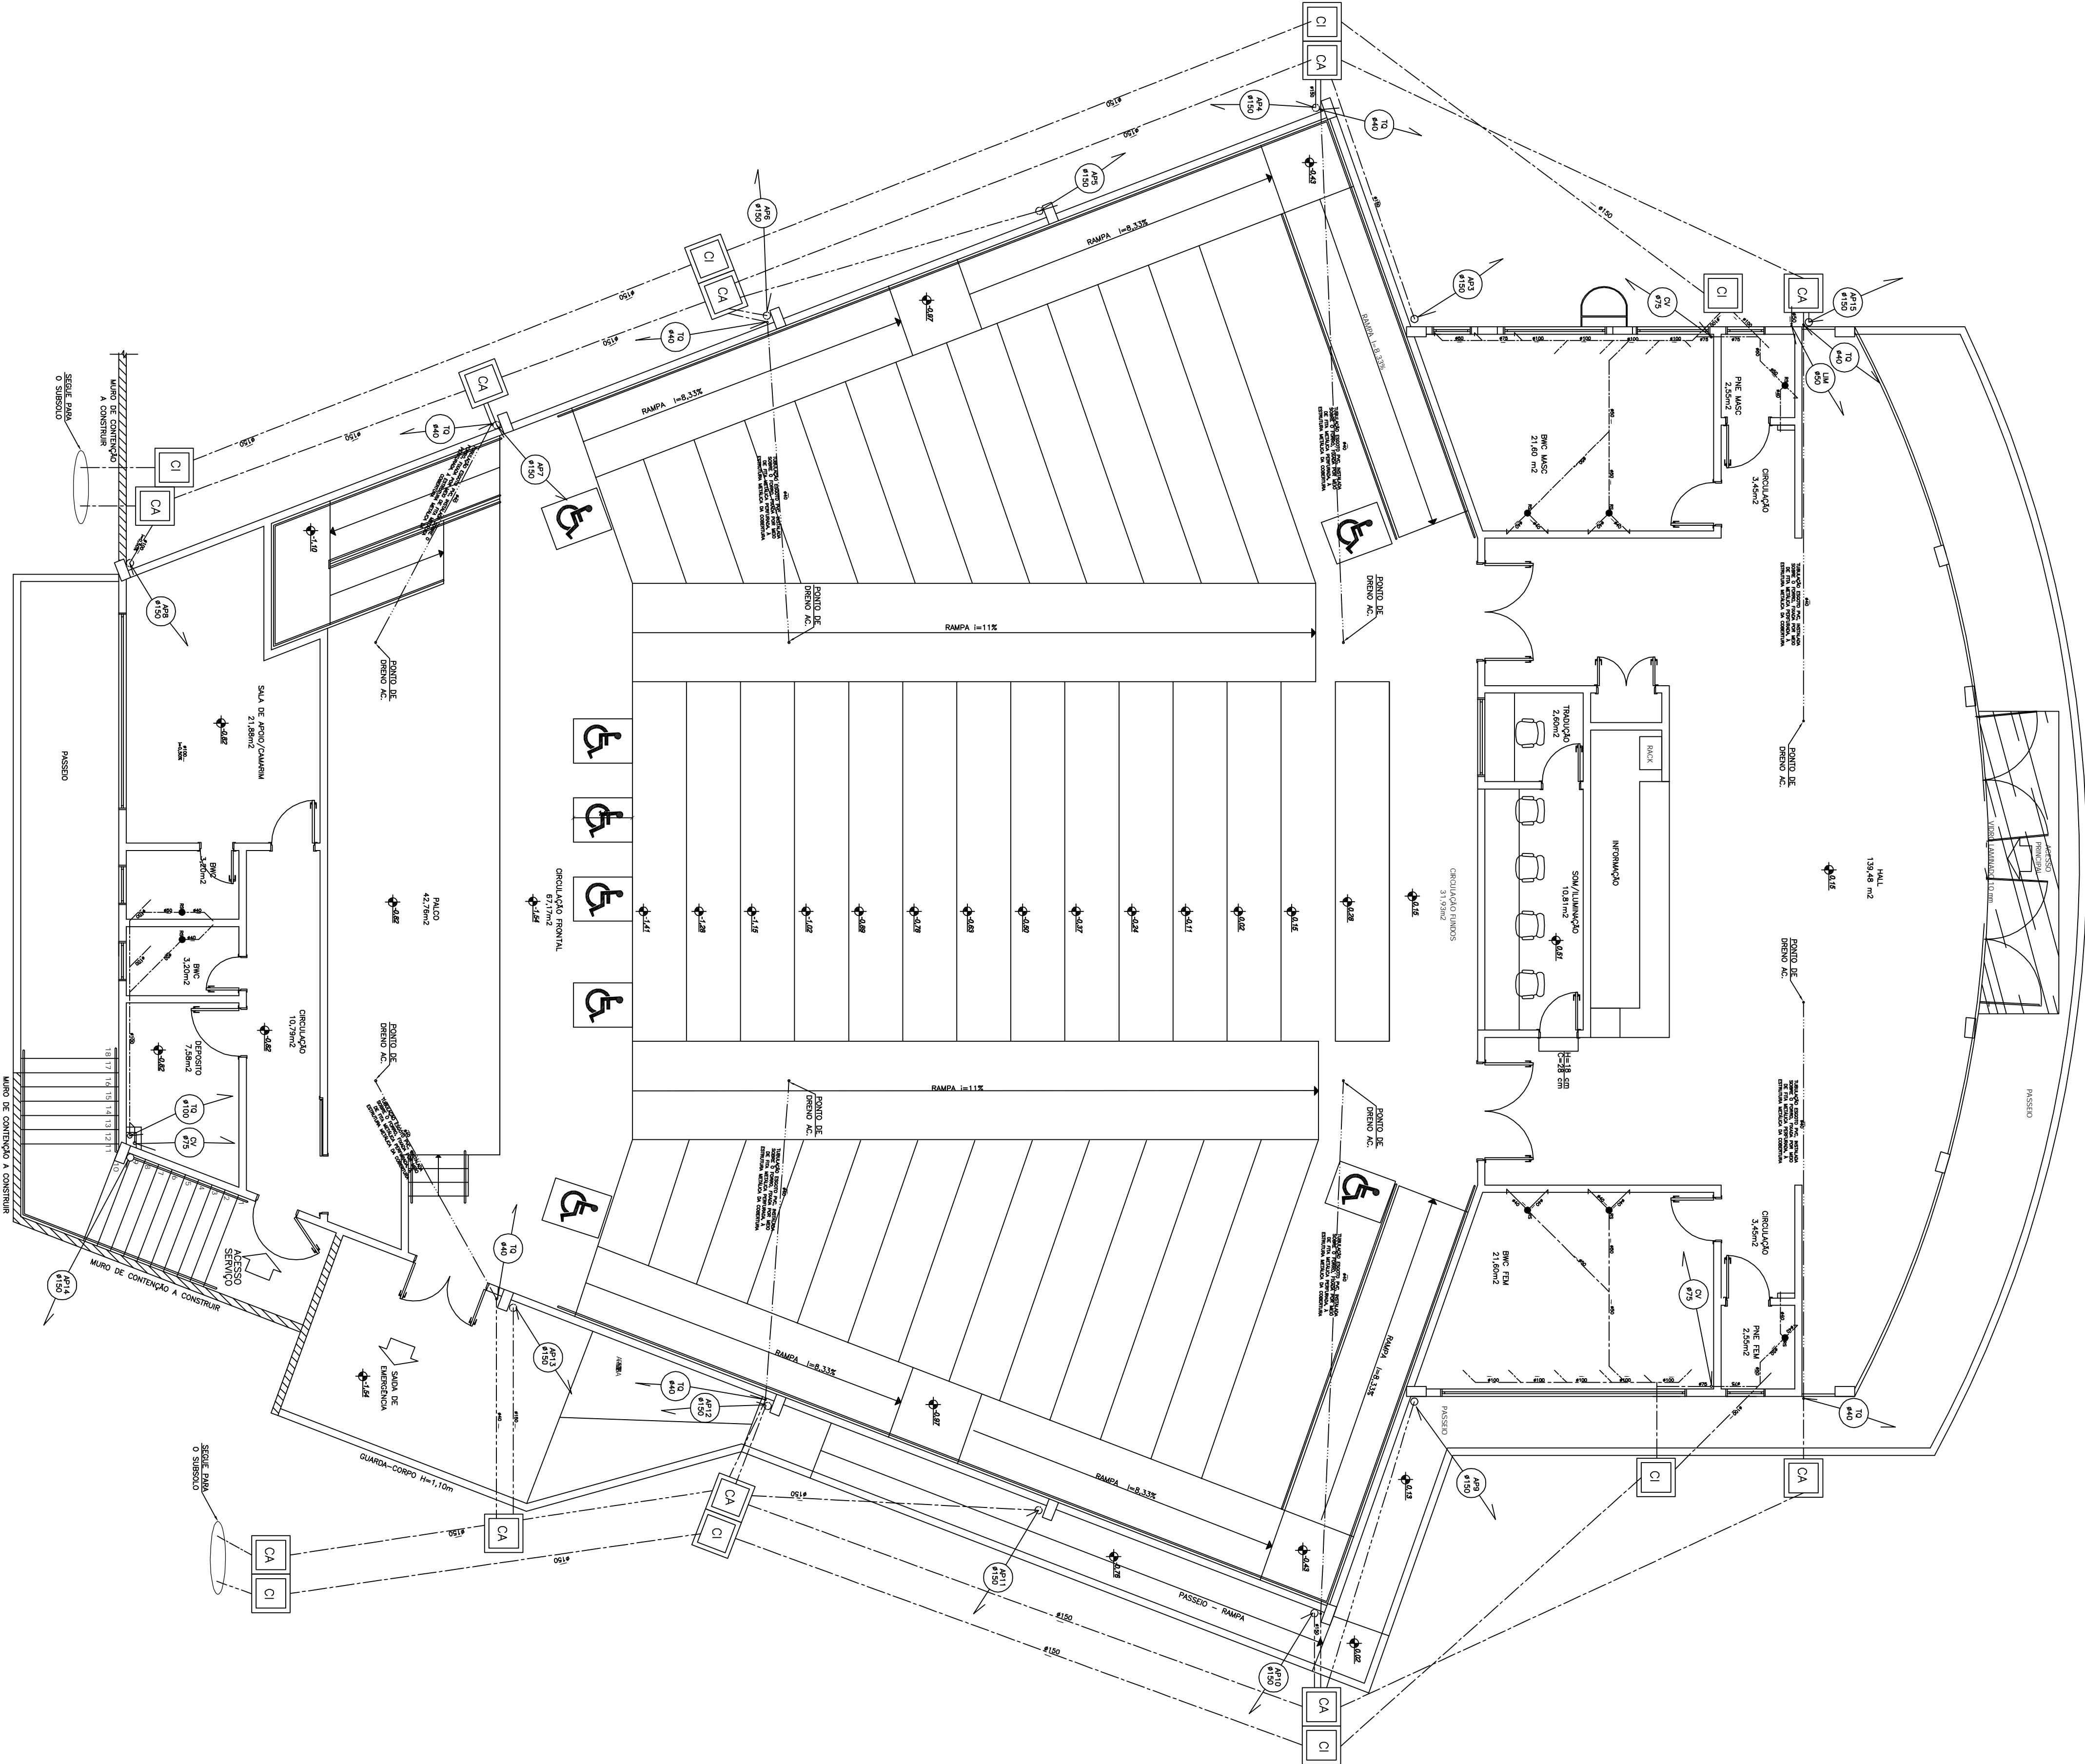


PAVTO TERREO

Esc:1/75


SUBSOLO

Esc:1/75

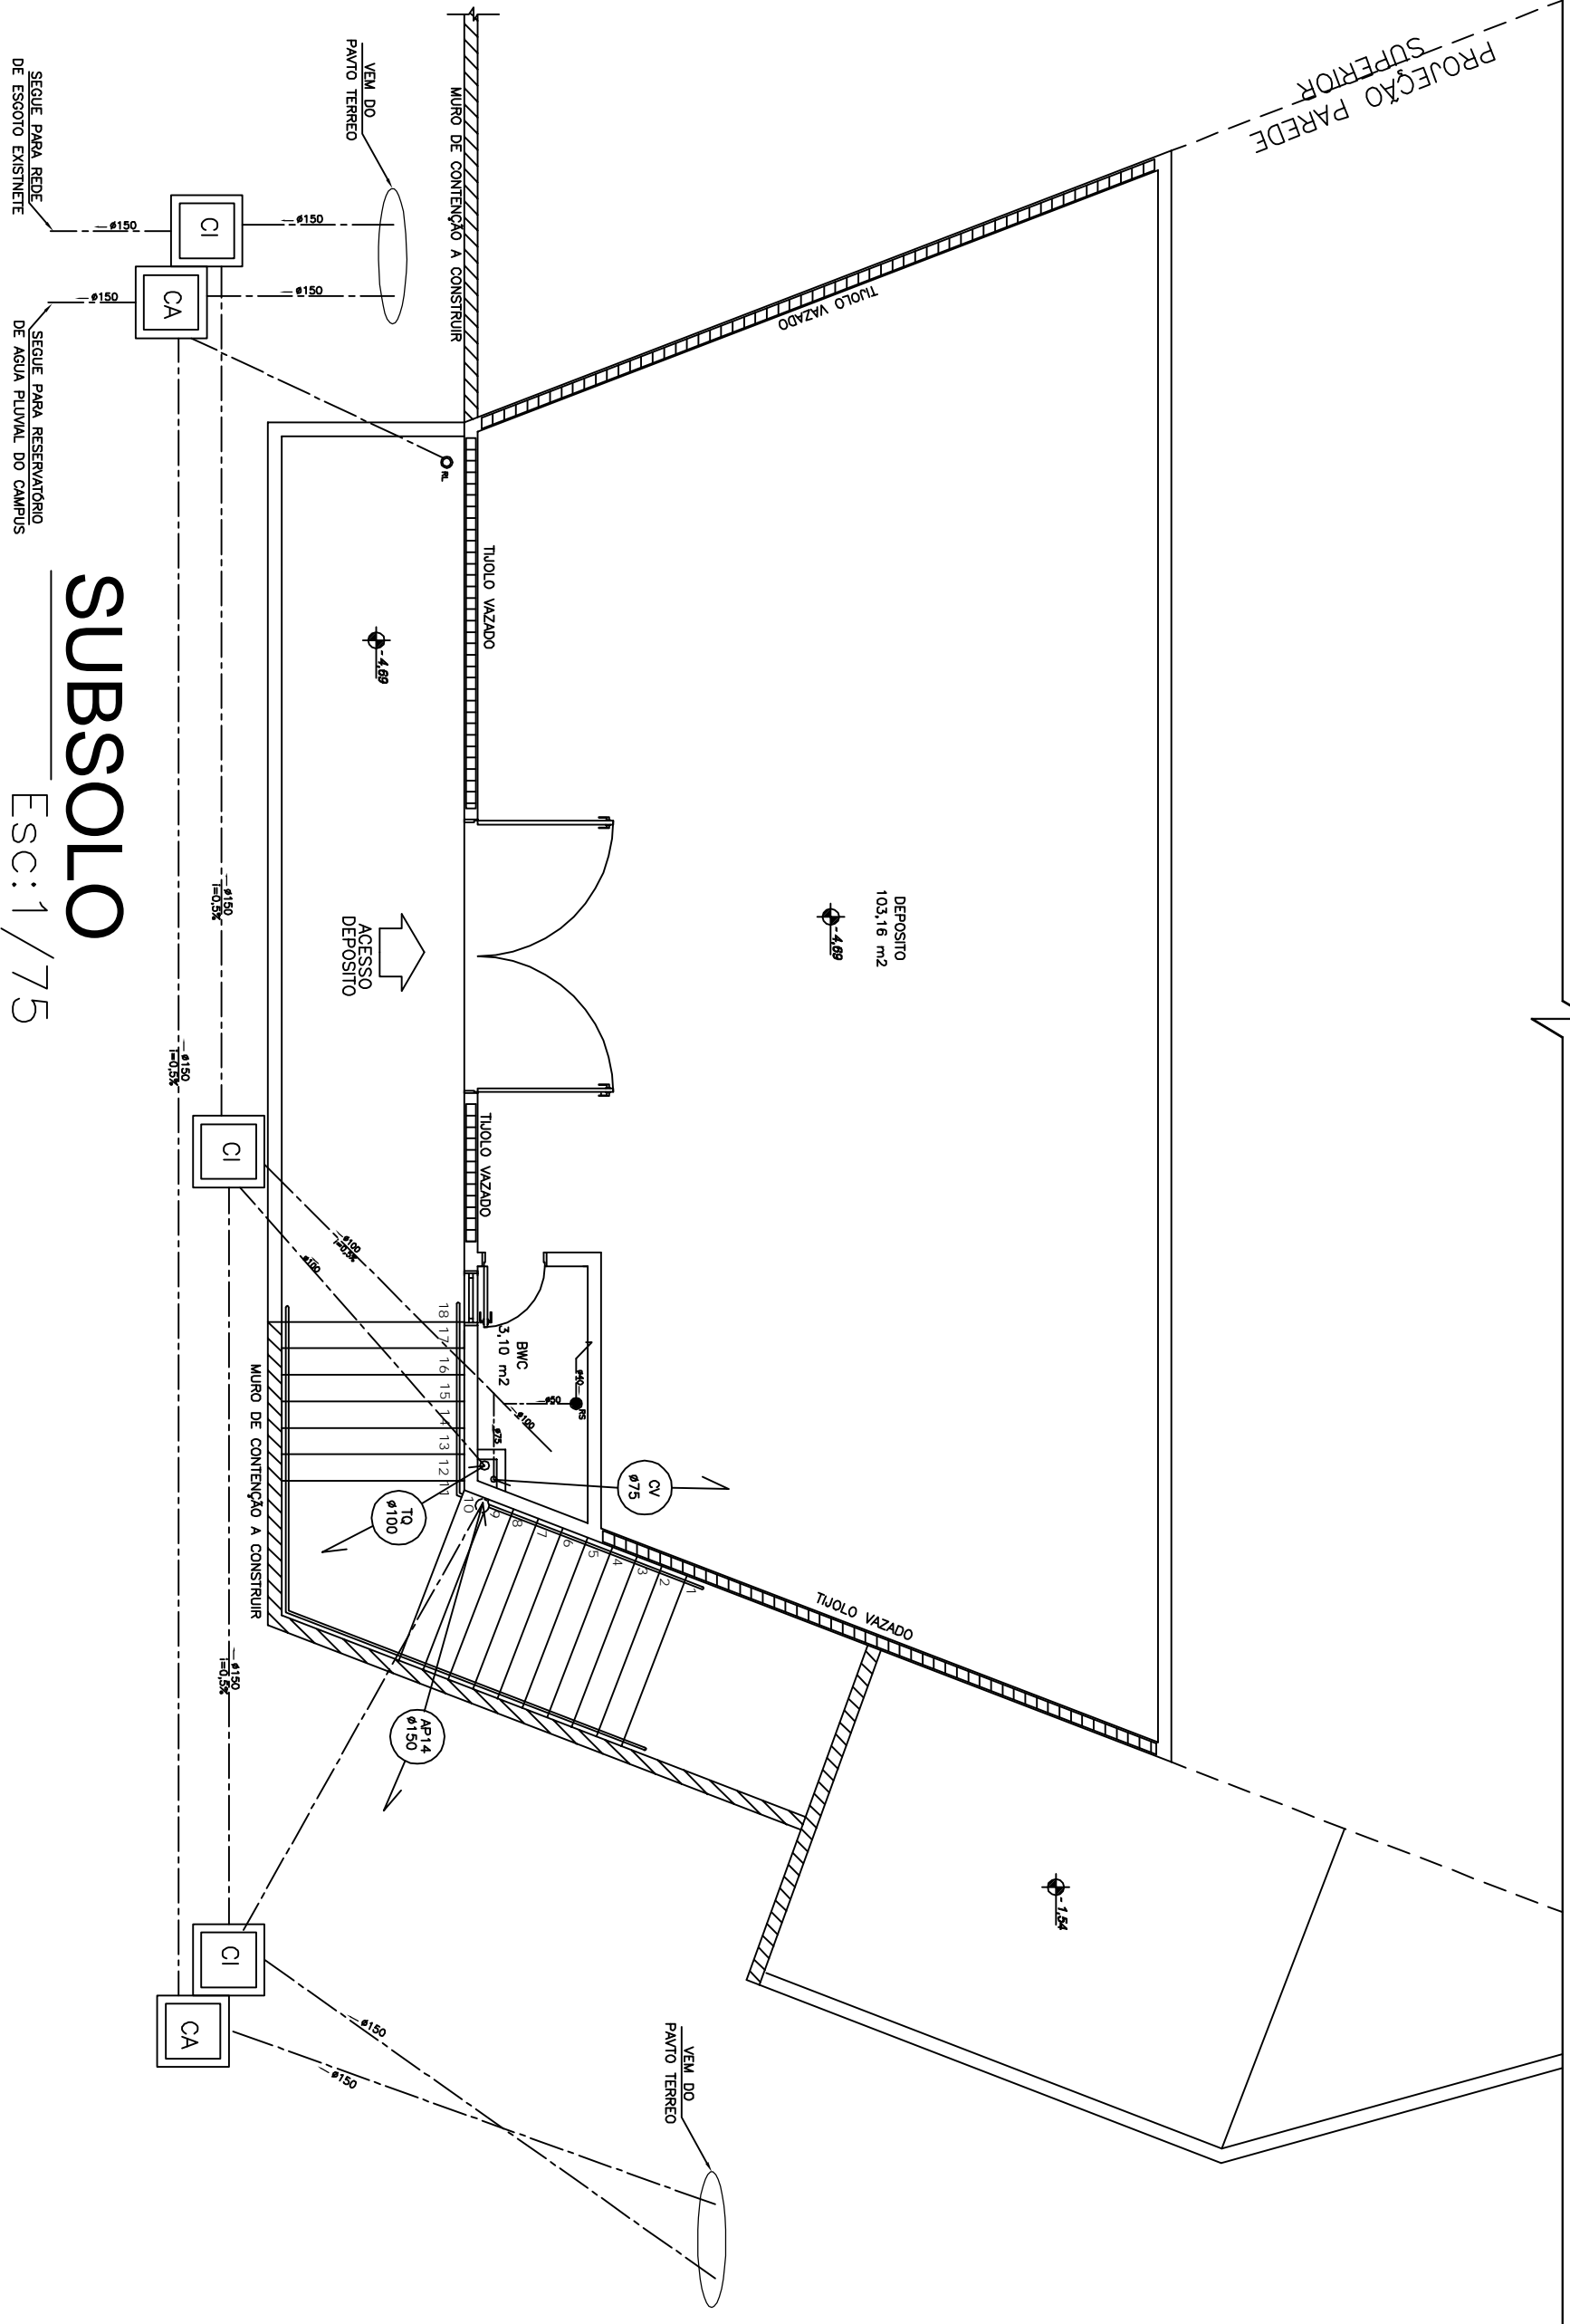

CAIXA INSPEÇÃO

Esc:1/25



CAIXA AREIA

Esc:1/25